


## CARTE DE CONTRÔLE DES RÉSISTANCES MÉCANIQUES À 28 JOURS (fck) DES PRODUITS DE STRUCTURE EN BÉTON ARMÉ ET EN BÉTON PRÉCONTRAIT

Centrale(s)	
Formule(s)	00062-BETON 2 GF IND19 - BPS C55/67 0/10 XC1 À XC4 - XF1 S1 PRE EA Prim
Filtre	Tous les dates ; Essais : Terminé + Validé + Partiel + Externe

Fc 28	0	LA	5,06	LR	4,20	Bi	0	Période courante
Nombre de valeurs individuelles			22	Période du 01/07/2020 au 24/08/2020				

Prélèvement	EP1	EP2	EP3	Moyenne	Ecart Type
E2020-0291-M - 01/07/2020	59,4	60,3	60,3	60,00	0,520
E2020-0306-M - 06/07/2020	72,9	70,2	68,4	70,50	5,936
E2020-0339-M - 15/07/2020	65,7	69,3	70,2	68,40	5,091
E2020-0369-M - 22/07/2020	64,8	64,8	65,7	65,10	4,381
E2020-0372-M - 22/07/2020	54,9			54,90	5,203
E2020-0397-M - 29/07/2020	63,0	63,0	62,1	62,70	4,761
E2020-0425-M - 05/08/2020	60,3	58,5	58,5	59,10	4,836
E2020-0487-M - 24/08/2020	61,2	61,2	56,7	59,70	4,772

GRAPHIQUE DES RÉSISTANCES INDIVIDUELLES

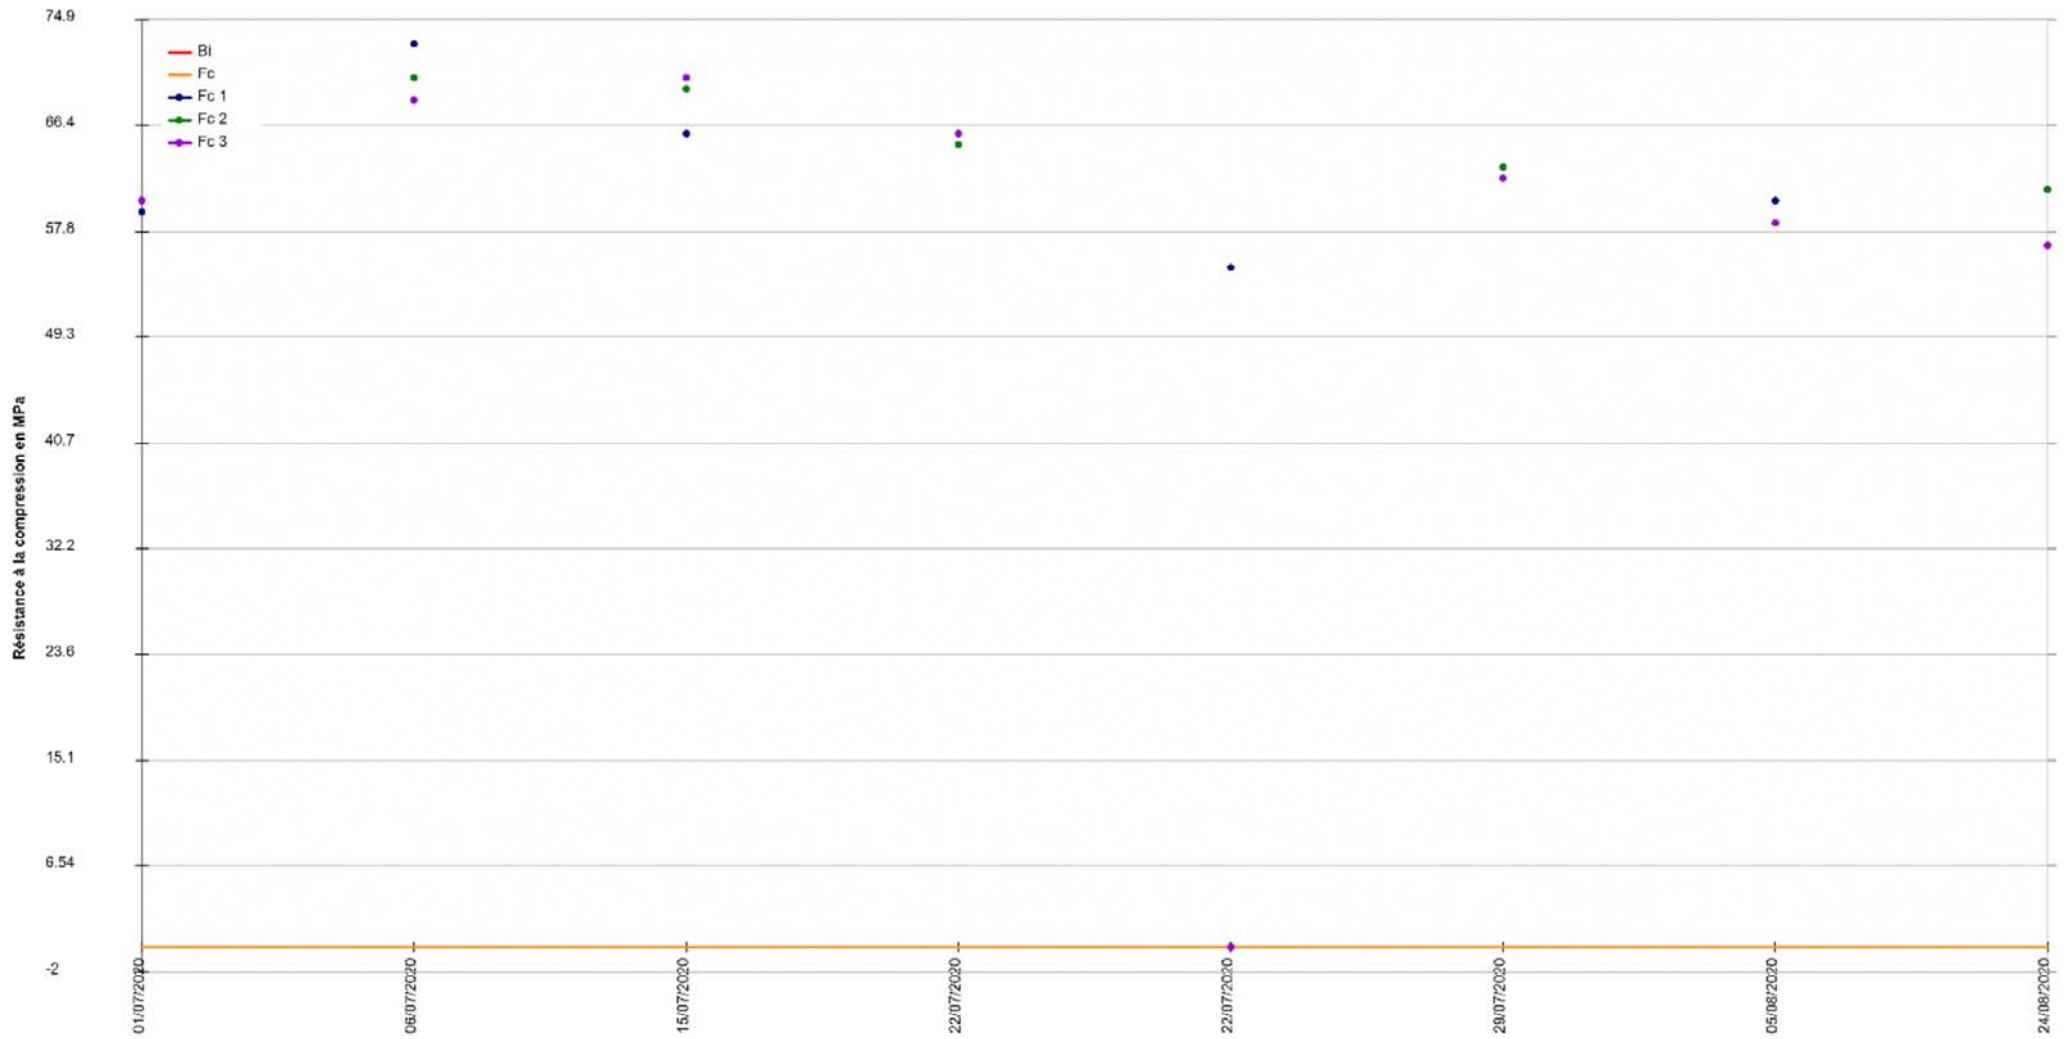

GRAPHIQUE DES RÉSISTANCES MOYENNES

